

**ЗАО «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ»**

**Система автоматического речевого оповещения  
и музыкальной трансляции**

**«РЕЧОР Гранд»**

**Блок расширения зон**

**ПРЗ-20/3**

**Паспорт**



**Москва 2013г.**

# СОДЕРЖАНИЕ

|   | Стр. |
|---|------|
| 1. Назначение и краткое описание.....   | 3    |
| 2. Технические характеристики.....  | 6    |
| 3. Комплект поставки.....   | 7    |
| 4. Транспортировка и хранение.....  | 7    |
| 5. Гарантийные обязательства.....   | 8    |
| 6. Свидетельство о приемке.....   | 8    |
| 7. Приложения:  |      |
| - Сертификат соответствия (обязательная сертификация)<br>№. С-RU.ПБ16.В.00442;..... | 9    |
| - Приложение к сертификату соответствия.....  | 10   |

## 1. Назначение пультов расширения зон ПРЗ-20/1, ПРЗ-20/2, ПРЗ-20/3

Пульты расширения зон ПРЗ-20/1, ПРЗ-20/2, ПРЗ-20/3, предназначены для расширения пульта дистанционного управления ПДУ-10 до 30, 50 или максимально 70 зон.

-ПРЗ-20/1 управляет зонами с №.11 по №.30,

-ПРЗ-20/2 управляет зонами с №.31 по №.50 и

-ПРЗ-20/3 управляет зонами с №.51 по №.70.

Пульты расширения ПРЗ-20 подключаются к пульта дистанционного управления ПДУ-10 и соединяются между собой 4-х жильным отрезком телефонного кабеля с телефонными разъемами RJ-14 (RJ-11) на обоих концах.

Каждый из двух подключенных пультов ПДУ-10 может быть расширен до 30, 50, или 70 зон оповещения путём подключения к нему одного, двух или трех пультов расширения зон ПРЗ-20/1, ПРЗ-20/2 и ПРЗ-20/3. Питание пультов расширения происходит по соединительному кабелю от пульта ПДУ-10. При подключении к пульта ПДУ-10 более одного пульта расширения ПРЗ-20, необходимо дополнительное внешнее питание 12В. Внешнее питание подается на разъем на задней панели ПДУ-10 с **минусом 12В** на центральный контакт разъема.

Внешний вид пультов расширения показан на Рис. 1, Рис. 2 и Рис. 3.

Каждый из пультов расширения имеет на лицевой панели

-Световой индикатор «**СВЯЗЬ**», который информирует о наличии обмена данными между пультом ПДУ-10 и пультом расширения ПРЗ-20. В нормальном состоянии светится зеленым;

-кнопки выбора зон оповещения. Непрерывно горящий зеленый светодиод кнопки показывает, что зона выбрана и в неё возможно оповещение. Мигающий индикатор показывает, что данная зона занята автоматическим оповещением, оповещением с микрофонной гарнитуры блока ЦБУ или с другого пульта ПДУ-10 с более высоким приоритетом;

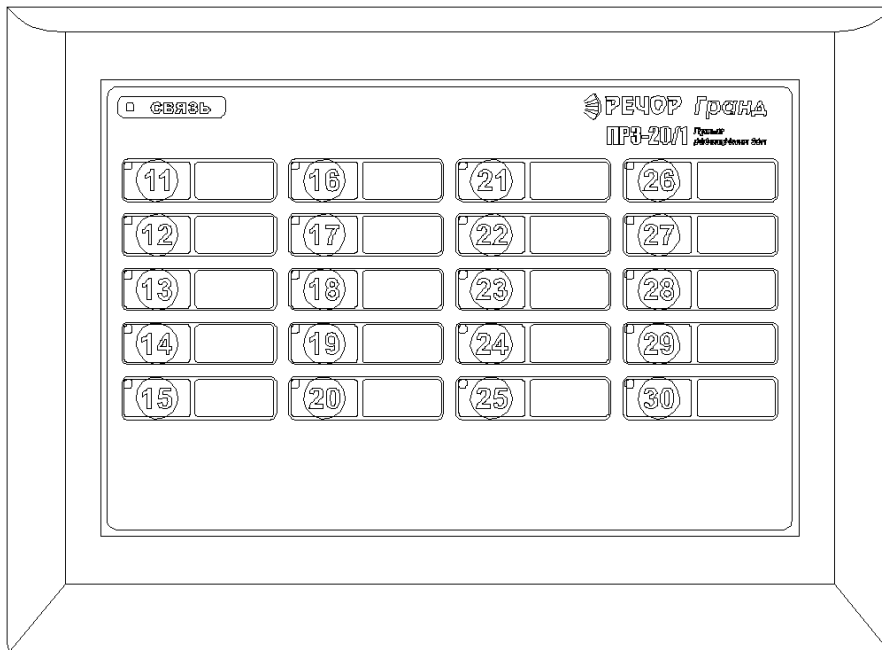


Рис. 1. Лицевая панель пульта расширения зон PR3-20/1.

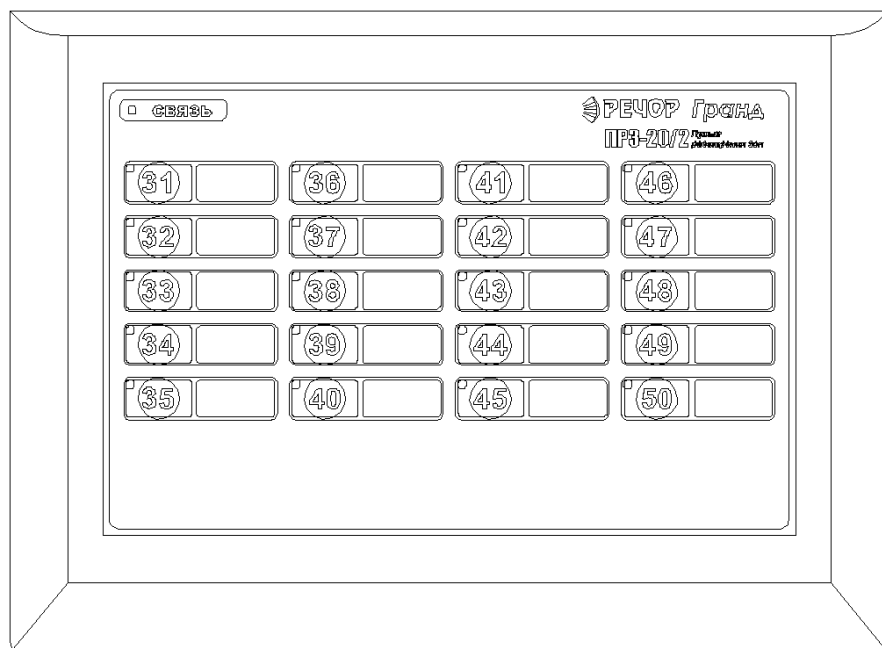


Рис. 2. Лицевая панель пульта расширения зон PR3-20/2.

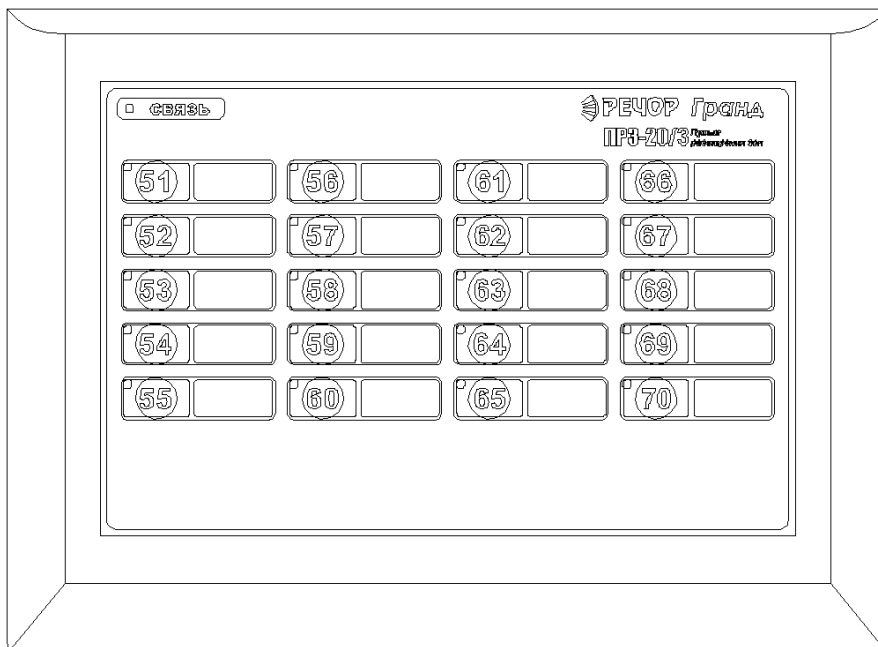


Рис. 3. Лицевая панель пульта расширения зон ПРЗ-20/3.

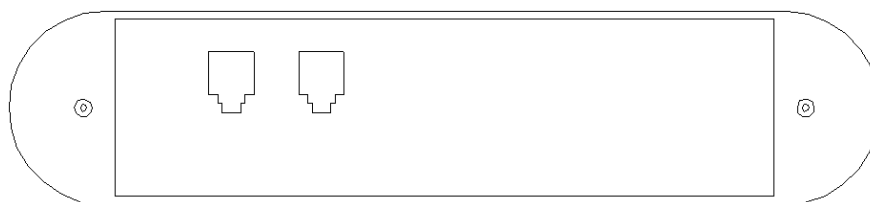


Рис. 4. Задняя панель пульта расширения зон ПРЗ-20/1 (ПРЗ-20/2, ПРЗ-20/3).

На задней панели пультов находятся гнезда «ВХОД» и «ВЫХОД» для соединения с Пультom ПДУ-10 и другими пультами расширения зон ПРЗ-20. Контакты гнезд параллельны между собой. Гнезда «ВХОД» и «ВЫХОД» взаимозаменяемые.

## 2. Технические характеристики пультов расширения зон ПРЗ-20/1, ПРЗ-20/2, ПРЗ-20/3

Технические характеристики пультов расширения зон ПРЗ-20/1, ПРЗ-20/2 и ПРЗ-20/3 приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| №. пп | Наименование характеристики                          | Ед. Изм. | Параметры             | Примеч. |
|-------|--|----------|-----------------------|---------|
| 1     | Максимальное число зон оповещения                    | Шт.      | 20                    |         |
| 2     | Напряжение питание от пульта ПДУ-10                  | В        | 12В                   |         |
| 3     | Максимальный ток потребления                         | А        | 0,05                  |         |
| 4     | Максимальная длинна соединительного кабеля до пульта |          | 2м                    |         |
| 5     | Размеры блока (В x Ш x Г) со сложенным микрофоном.   | мм       | 50 x 120 x 160        |         |
| 6     | Вес блока без упаковки, не более                     | кг       | 0,25                  |         |
| 7     | Тип монтажа  | -        | настольная установка; |         |

### 3. Комплект поставки

Комплект поставки Пульта расширения зон ПРЗ-20/1 (БРЗ-20/2, БРЗ-20/3) соответствует Таблице 2.

Таблица 2

| №. | Наименование                             | Количество |
|----|--|------------|
| 1  | Пульт расширения зон ПРЗ-20/3            |            |
| 2  | Кабель соединительный 0,5 М              |            |
| 3  | Паспорт на Пульт расширения зон ПРЗ-20/3 |            |
| 4  | Упаковка                                 |            |

### 4. Транспортировка и хранение

4.1 Транспортировка устройств в упаковке предприятия - изготовителя может быть произведена всеми видами транспорта в контейнерах или ящиках. При транспортировании открытым транспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом.

4.2 Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997-84.

4.3 Приборы в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

## 5. Гарантийные обязательства

5.1 Поставщик обеспечивает гарантийные обязательства в течение одного года со дня покупки изделий при их правильной эксплуатации, подключении и сохранении гарантийных пломб.

5.2 Срок службы 10 лет.

5.3 Производитель оставляет за собой право вносить в изделия схемные и конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению параметров устройств.

## 6. Свидетельство о приемке

Система автоматического речевого оповещения и музыкальной трансляции «РЕЧОР Гранд» соответствует требованиям технических условий 4371-010-48504282-12 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Серийный номер ПРЗ-20/3 \_\_\_\_\_

Дата выпуска ПРЗ-20/3 \_\_\_\_\_

Отметка ОТК

М.П.

Поставщик.

ЗАО «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ» 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8а,  
«Научный центр»

т. (495) 633-44-44, 362-54-85.

E-mail: [audio@svp.ru](mailto:audio@svp.ru)

<http://www.rechor.ru>

Отдел продаж

Дата



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ16.В.00442**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **1370825**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения заявителя)

**Закрытое акционерное общество «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ».**  
Россия, 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 15  
Тел./факс (495) 633-44-44, ОГРН 1037739332212

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**Закрытое акционерное общество «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ».**  
Россия, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а  
Тел./факс (495) 633-44-44, ОГРН 1037739332212

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФКУ «ЦСА ОПС» МВД РОССИИ,**  
111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д.2, стр.8  
тел./факс (495) 287-97-03, ОГРН 1035000703759.  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ16 выдан 05.08.2011 МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

**Система автоматического речевого оповещения и музыкальной трансляции «РЕЧОР Гранд» ТУ 4371-010-48504282-12 (состав см. Приложение № 0105751) Серийный выпуск.**

код ОК 005 (ОКП)

**43 7130**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технического регламента), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

**Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)**

**ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (п.п. 7.2.2.1, 7.2.2.6, 7.2.3.1-7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.10.2).**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

**Протокол испытаний № 119/1/12 от 12.10.2012 ЛИ ФКУ «ЦСА ОПС» МВД России, № ТРПБ.RU.ИН82 от 05.08.2011**

**Акт проверки производства № 35/12-ТР от 28.09.2012 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФКУ «ЦСА ОПС» МВД России, рег. № ТРПБ.RU.ПБ16 от 05.08.2011 (схема 4с).  
Экспертное заключение от 15.10.2012 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФКУ «ЦСА ОПС» МВД России.**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.10.2012 по 17.10.2017**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

**В.А. Сахаров**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

**В.М. Морозов**

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ16.В.00442 от 18.10.2012 (обязательная сертификация)

ТР **0105751**  
(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ОК 005 (ОКП)  | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия  | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------------|--|--|
| Код ТН ВЭД России |  |  |
| 43 7130           | <p>Состав системы автоматического речевого оповещения и музыкальной трансляции «РЕЧОР Гранд»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- центральный блок управления ЦБУ-160/2;</li> <li>- блоки усиления мощности четырехзонные БУМ-160/4, БУМ-240/4, БУМ-320/4;</li> <li>- блок расширения зон БРЗ-20;</li> <li>- пульт дистанционного управления ПДУ-10;</li> <li>- пульт расширения зон ПРЗ-20.</li> </ul> | ТУ 4371-010-48504282-12                                    |



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

*[Handwritten signature]*

В.А. Сахаров

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*[Handwritten signature]*

В.М. Морозов

